



carica  
batt

CAVO 3X2,5MMQ  
DOPPIO ISOLAMENTO

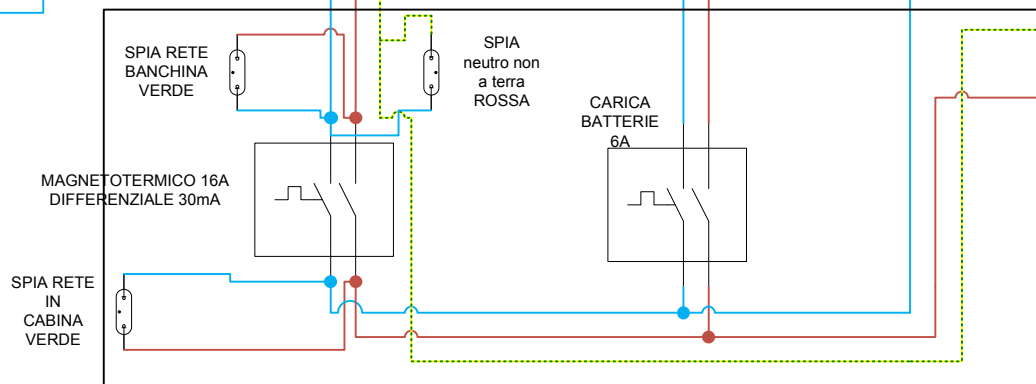

PRESE INTERNE



SPIA RETE  
IN  
CABINA  
VERDE

QUADRO ELETTRICO POSIZIONATO IN CABINA

- FASE=MARRONE, NEUTRO=BLU, TERRA=GIALLO/VERDE (non utilizzare cavi neri)
- CAVI 3x2,5 mmq DOPPIO ISOLAMENTO
- TUTTI I CAVI IN CANALINE O FLESSIBILE DIFLEX SEPARATI DALLA 12 VDC
- PRESE INTERNE COPERTE CON PLACCA IP55
- QUADRO ELETTRICO IN CASSETTA
- IMPIANTO DI TERRA NON COLLEGATO AL NEGATIVO 12 VDC



Rif. ISO13297  
Small craft - Electrical systems –  
Alternating current installations

4.2 / 4.3 – presenza di interruttore differenziale, terra non connessa al negativo 12 V d.c. (completamente isolato)  
10.4 Conductors shall be at least 1 mm<sup>2</sup> in area.  
11.3 An a.c. circuit shall not be contained in the same wiring system as a d.c. circuit

**SOLERI 26 1/2**

**Imp. Elettrico  
220 V a.c. 50 Hz**

**L.&A.Buonocore**